

13. MAR 2022

Krzysztof Gajowiak


FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO

Bytom, 13.03.2023r.

Krzysztof Gajowiak.
Radna/y Rady Miejskiej w Bytomiu

Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

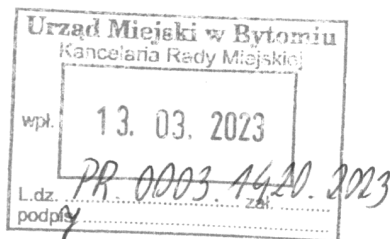

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA

W związku z częstym zalewaniem w czasie opadów deszczu przejścia podziemnego pod ul. Miechowicką proszę o spowodowanie:

- podwyższenie krawężników przy skarpie zielonej na wprost przejścia podziemnego aby błoto nie spływało.
- przesunięcie czterech krawężników tak aby woda deszczowa miała dostęp do spustu / tak jak na dołączonym zdjęciu/
- wyczyszczenie z błota kraterów ściekowych znajdujących się w przejściu podziemnym tak aby woda miała szybkie ujście i nie robiły się w nim rozlewiska.

Do interpelacji dołączam 4 zdjęcia w/w przejścia.


/podpis radnego/

3 z 7


Nazwa pliku
1678350130176.jpg



6 z 7

Nazwa pliku


1678350130120.jpg

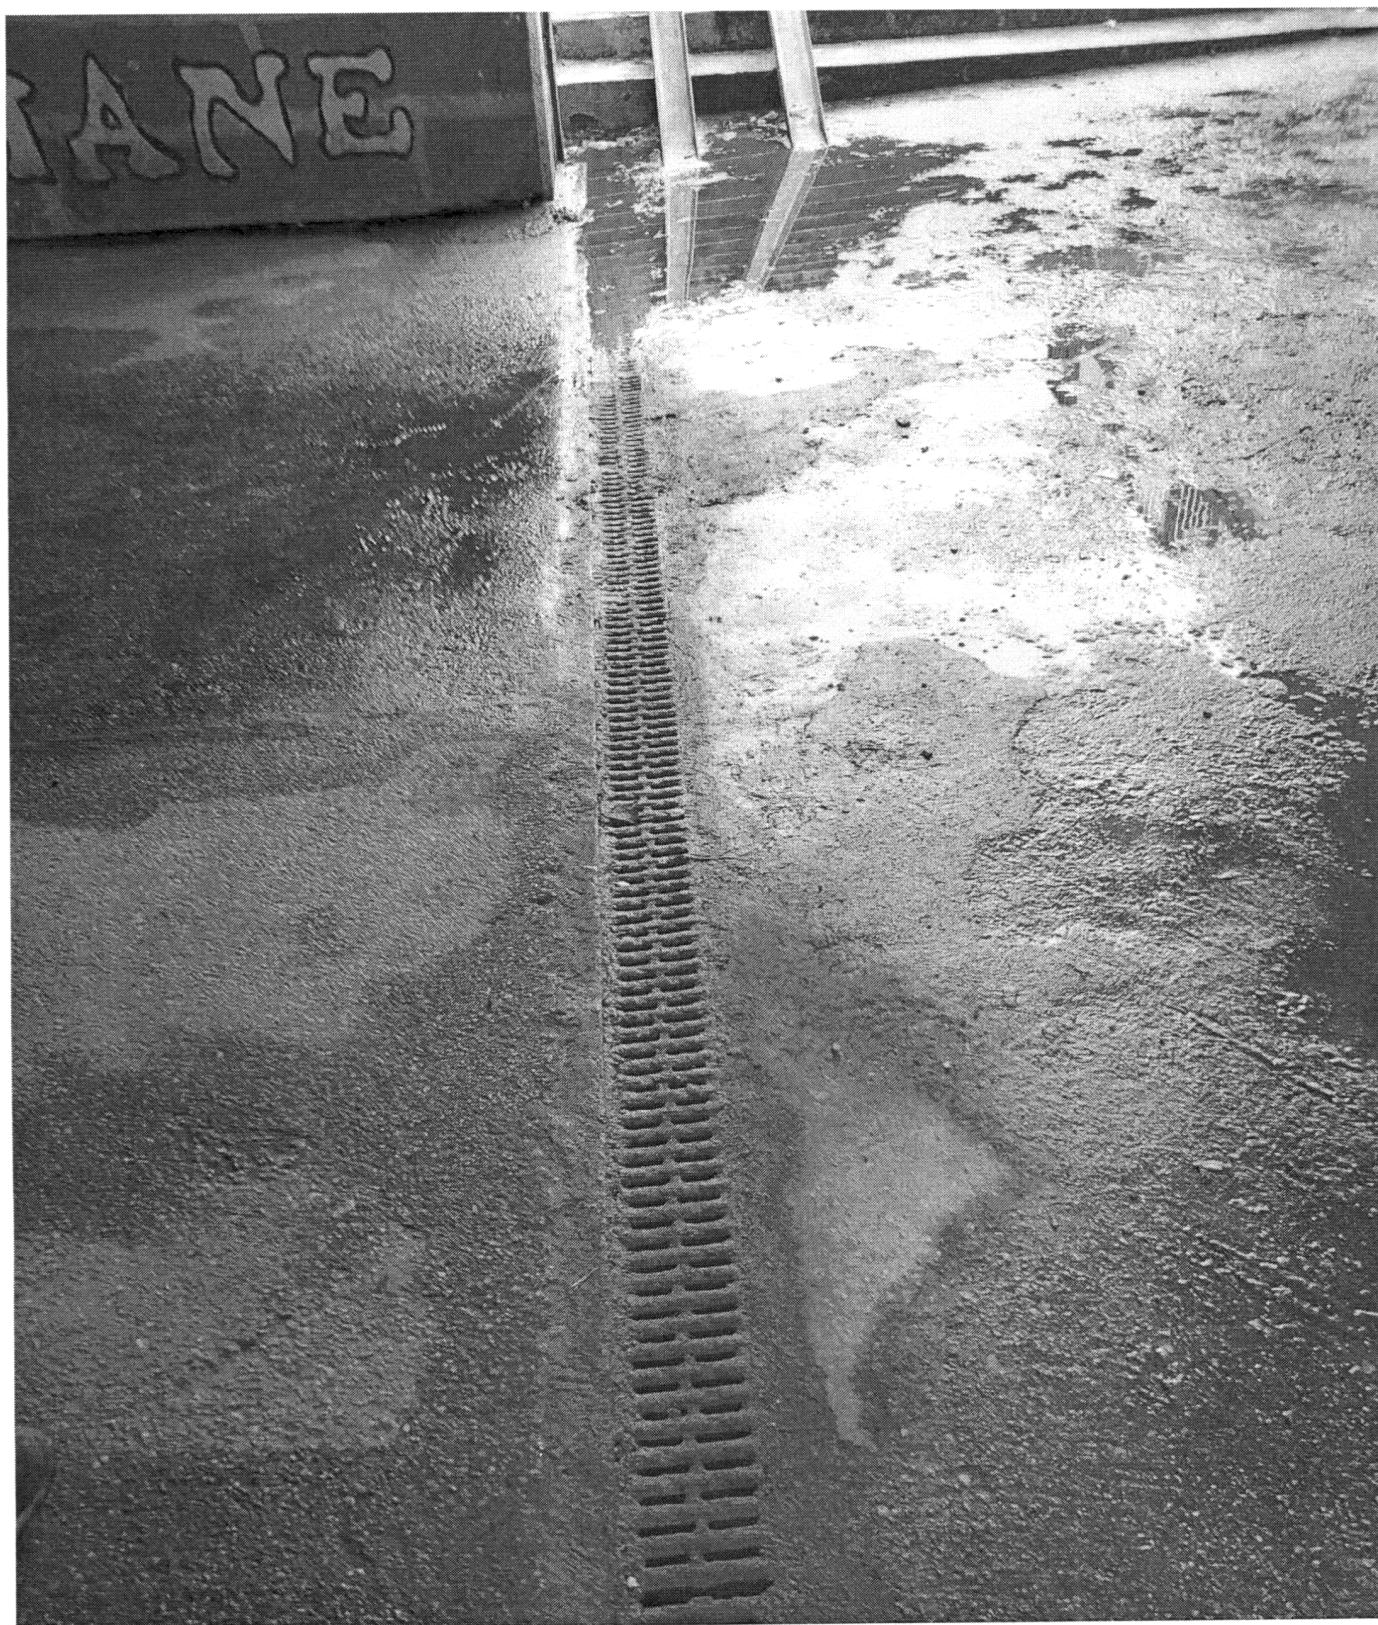

4 z 7

Nazwa pliku

1678350130136.jpg

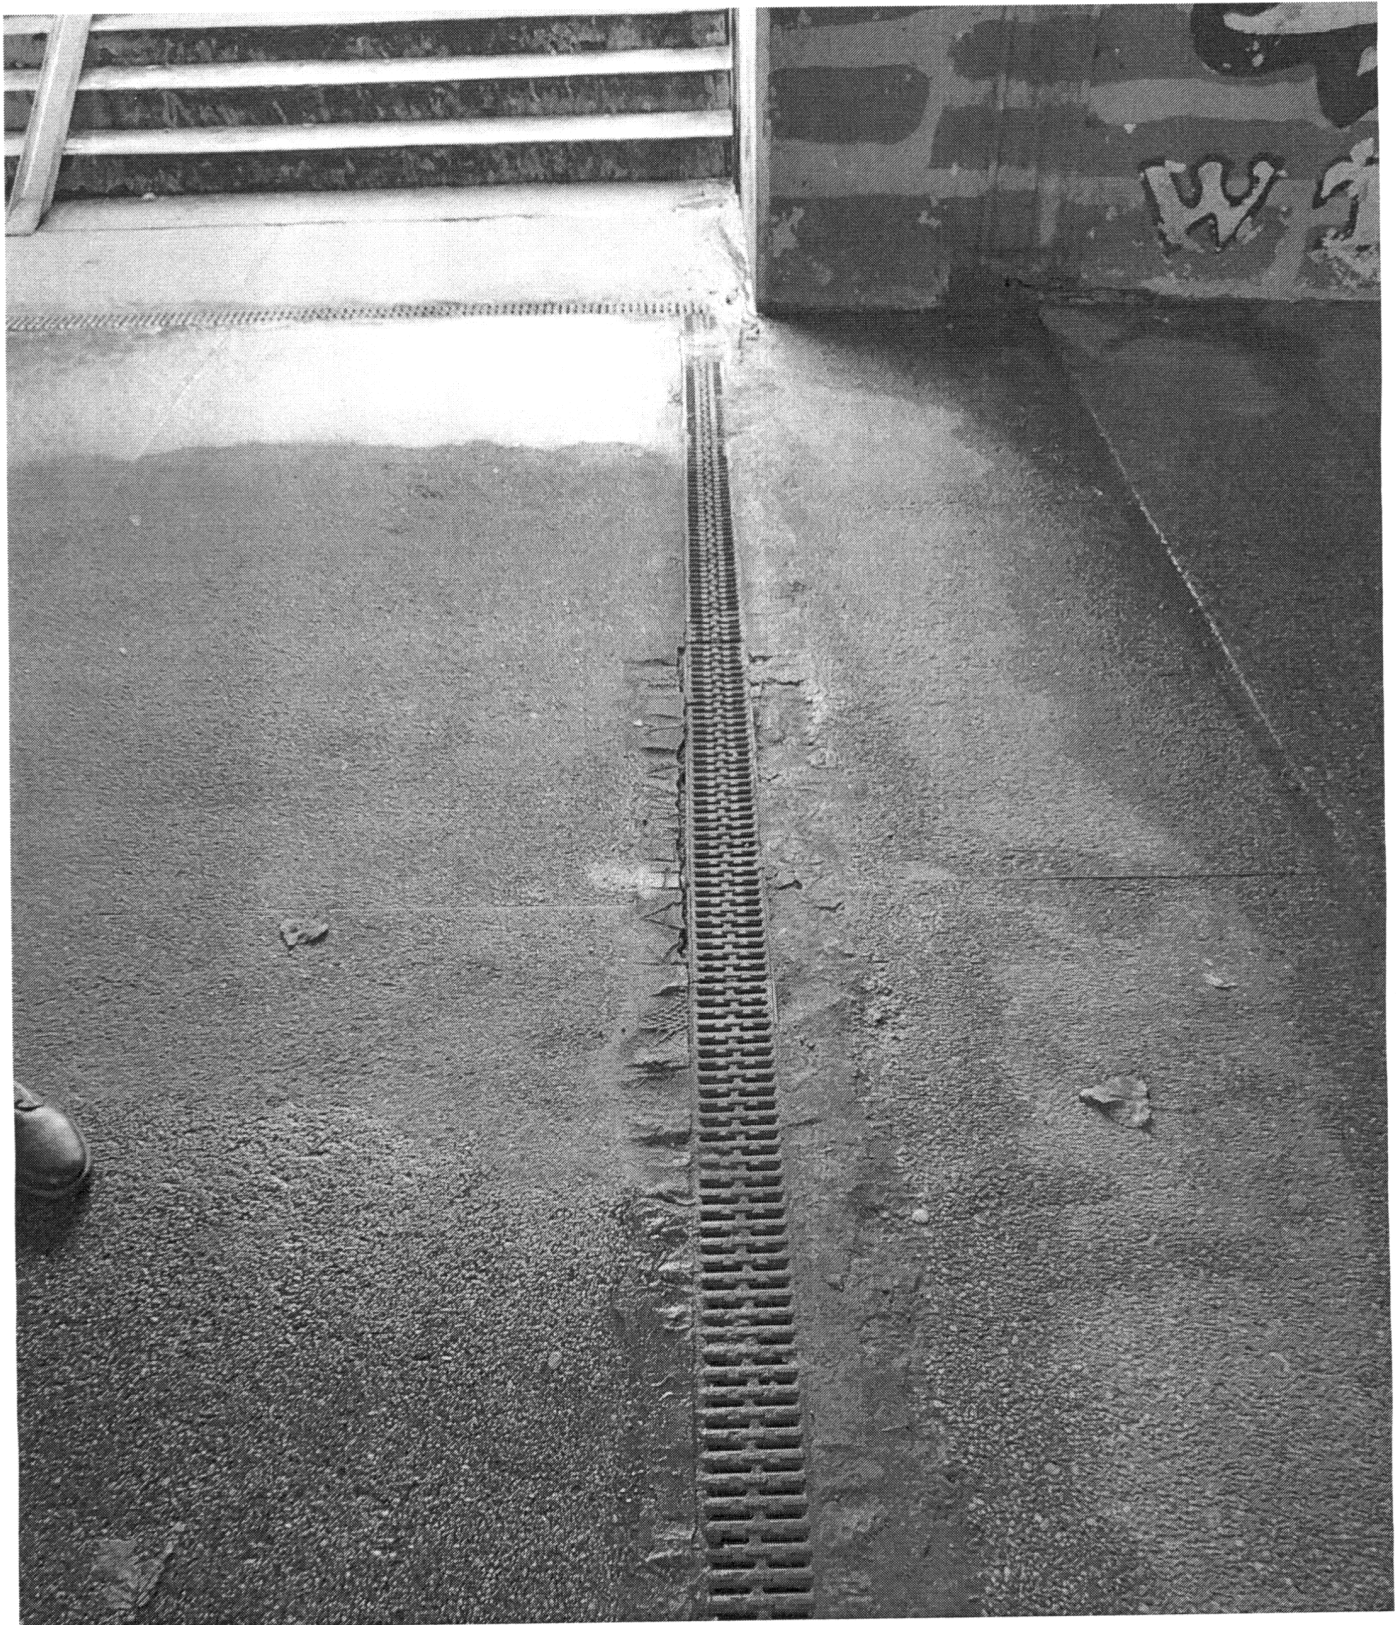

1 z 1

Nazwa pliku

1678358276373.jpg

