sala doświadczenia świata
0.40
22,13 m2
wykładzina pcv

pom. socjalne
0.41
8,37 m2
płytki gresowe

WC NP
0.42
3,66 m2
płytki gresowe

łazienka
0.43
3,88 m2
płytki gresowe

pom. socjalne 1
0.32
6,67 m2
płytki gresowe

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.


TR

okno oddymiające
h= 184

±0,0

+1,70

EIS30

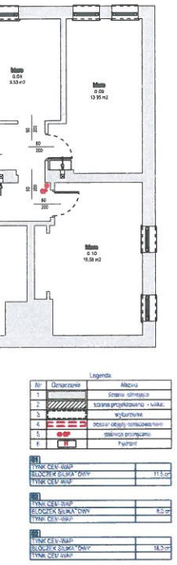

Legenda

Nr	Oznaczenie	Materiał
1		ściana istniejąca
2		ściana projektowana - wiatrołap
3		wyburzenie
4		zasięg obiegu komunikacyjnego
5		balkon projektowany
6		Pochylnia

TYNK CEW. GÓRA	
BLOCZEK SILIKA. DÓŁ	11,5 cm
TYNK CEW. DÓŁ	

TYNK CEW. GÓRA	
BLOCZEK SILIKA. DÓŁ	8,5 cm
TYNK CEW. DÓŁ	

TYNK CEW. GÓRA	
BLOCZEK SILIKA. DÓŁ	18,5 cm
TYNK CEW. DÓŁ	

Rzeczoznawca budowlany
mgr inż. Marcin Łukacz
nr decyzji: RZE/X/0033/14

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Artur Markiewicz Nr upr. 543/2011

OBIEKT:	Żłobek Miejski Nr 1 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 6a.		
TEMAT:	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 poz. 1225).		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Artur Markiewicz rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr up. 543/2011	mgr inż. Marcin Łukacz rzeczoznawca budowlany nr up. RZE/X/0033/14	
NAZWA RYSUNKU:	rzut parteru	SKALA: 1:100	NR RYS. 3