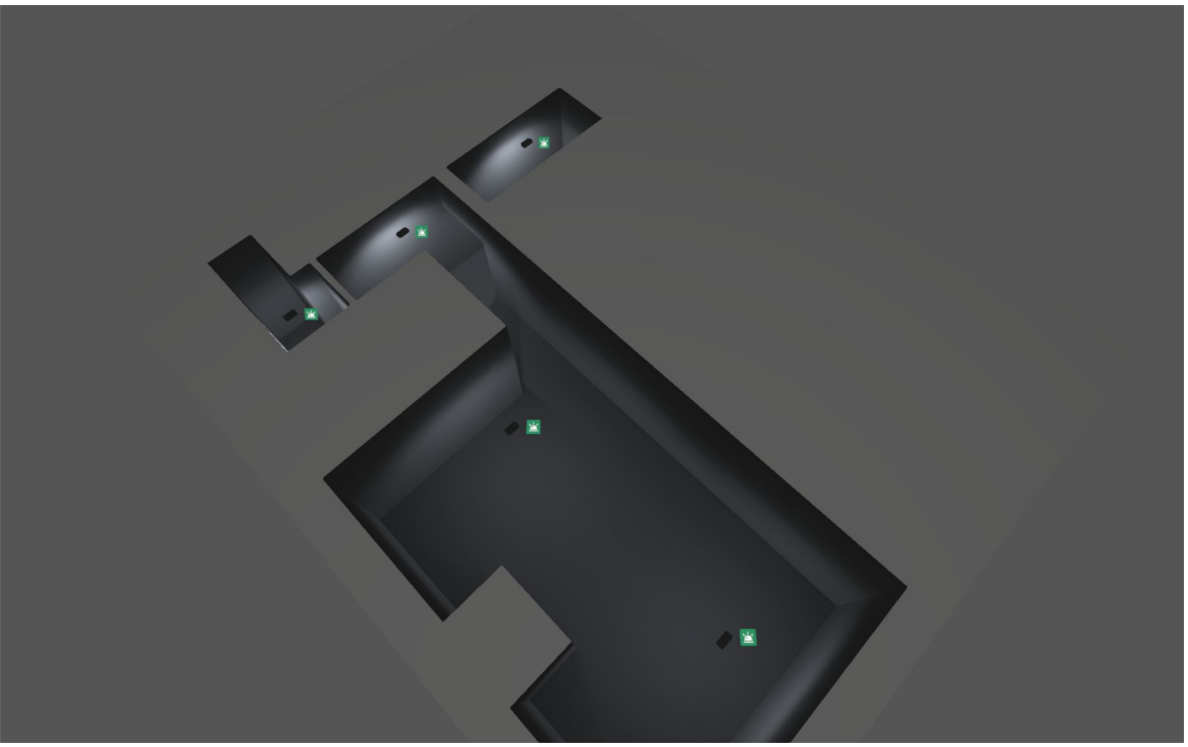



Projekt - Żłobek Bytom

Created with DIALux

DIALux

Żłobek Bytom · Piwnica (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

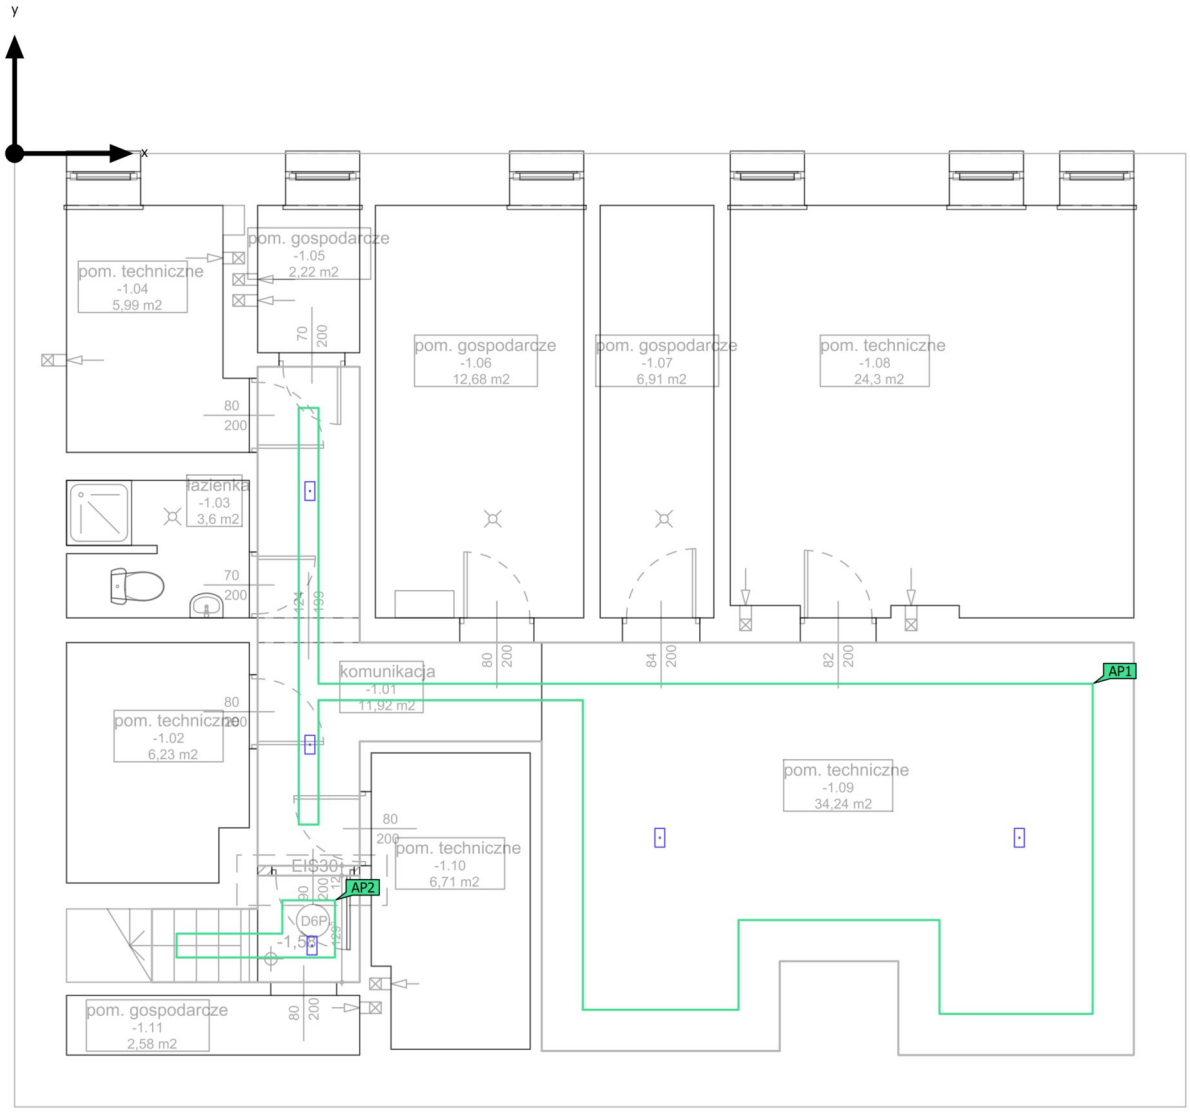

Żłobek Bytom · Piwnica (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe


Oznakowania antypaniczne


Właściwości	$E_{min.}$ (Zad.)	E_{maks}	U_d (Zad.)	Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Klatka Schodowa) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	9.60 lx (≥ 5.00 lx) ✓	15.5 lx	0.62 (≥ 0.025) ✓	AP2
Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja/Pom. Techniczne) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	5.87 lx (≥ 5.00 lx) ✓	19.4 lx	0.30 (≥ 0.025) ✓	AP1

Wskazówki dotyczące planowania:
Obliczenie sceny oświetlenia awaryjnego zostało wykonane bez odbicia i z uwzględnieniem umieszczonego umeblowania.

Żłobek Bytom · Piwnica · Klatka Schodowa (Scena oświetlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka Schodowa)

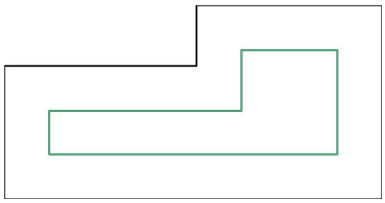

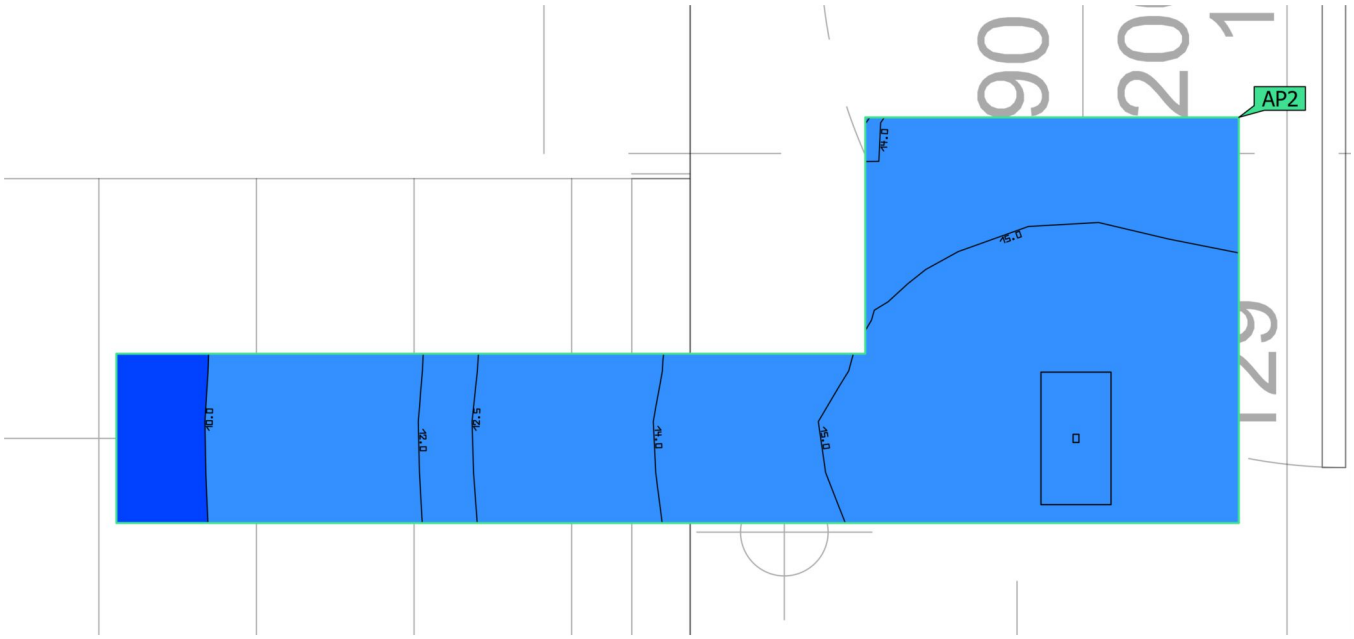


Właściwości	$E_{min.}$ (Zad.)	E_{maks}	U_d (Zad.)	Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Klatka Schodowa) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	9.60 lx (≥ 5.00 lx) ✓	15.5 lx	0.62 (≥ 0.025) ✓	AP2

DIALux

Żłobek Bytom · Piwnica · Komunikacja/Pom. Techniczne (Scena oświetlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja/Pom. Techniczne)

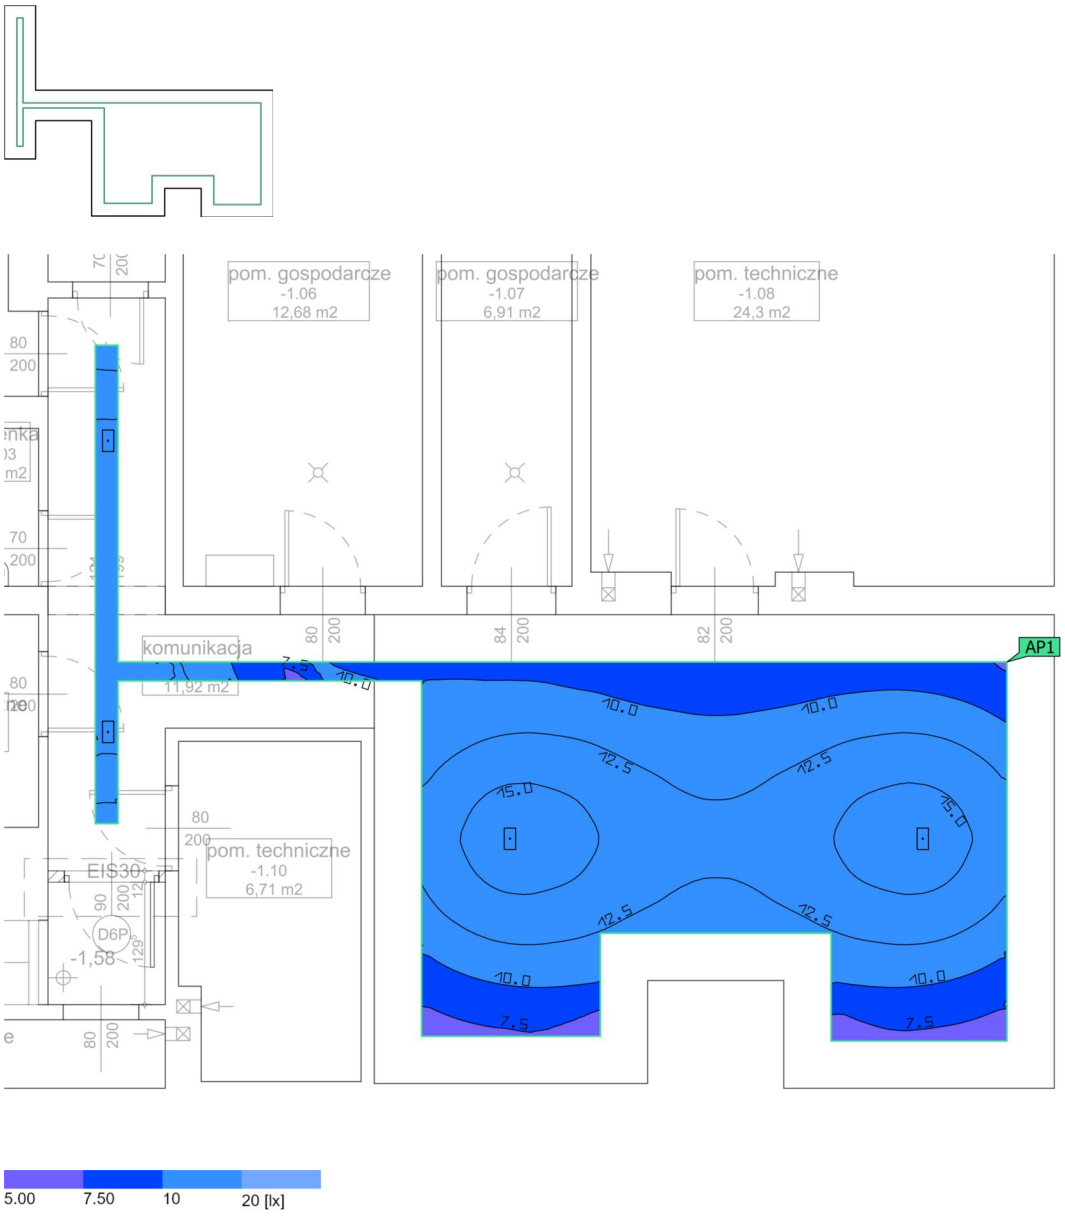

Właściwości	$E_{min.}$ (Zad.)	E_{maks}	U_d (Zad.)	Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja/Pom. Techniczne) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	5.87 lx (≥ 5.00 lx) ✓	19.4 lx	0.30 (≥ 0.025) ✓	AP1