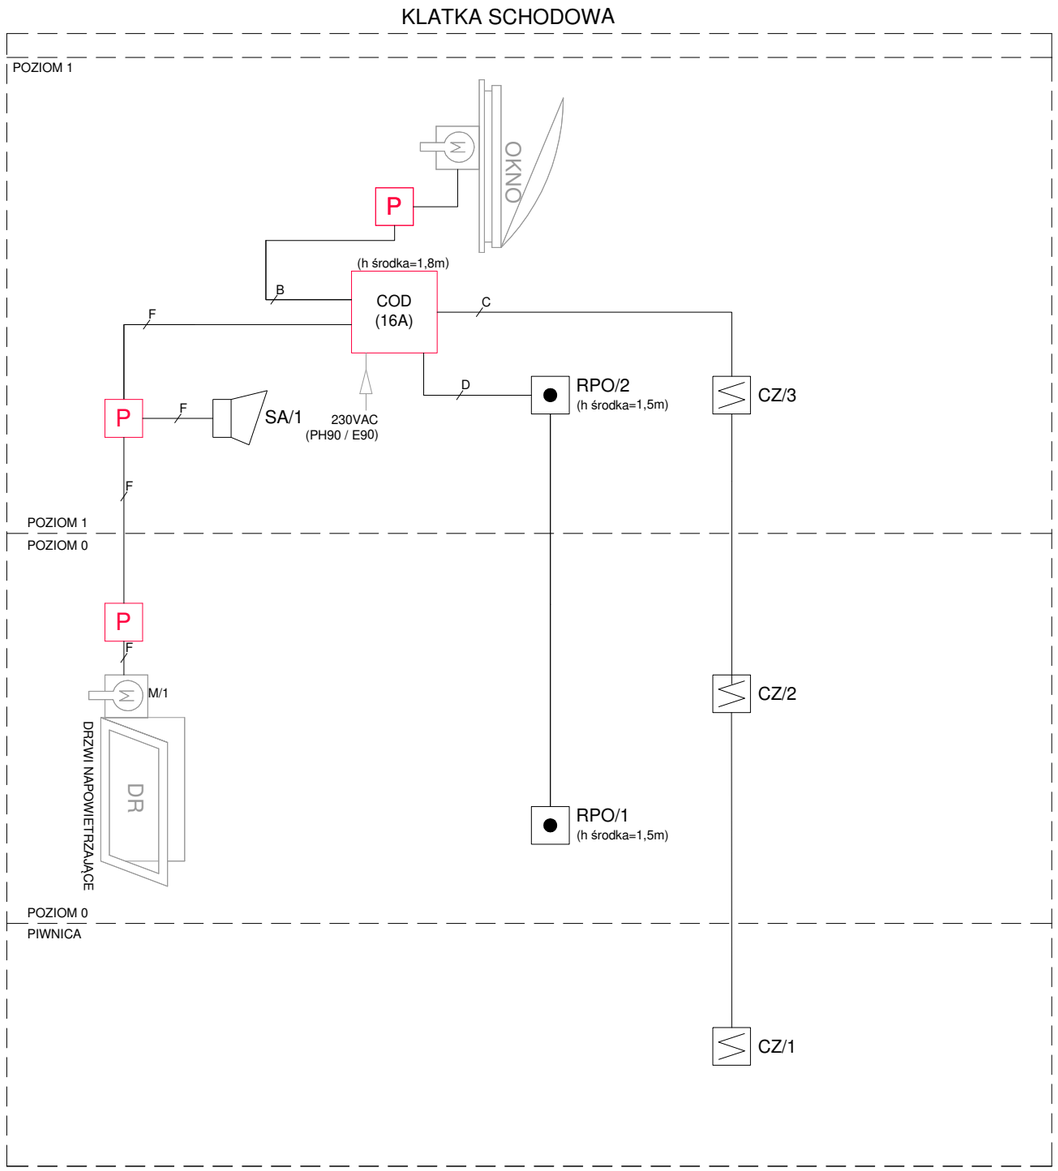


LEGENDA

- CZUJKA DYMU KONWENCJONALNA
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- P — PUSZKA POŻAROWA PRZELOTOWA
- SIŁOWNIK 24VDC (W ZAKRESIE BR. ARCHITEKTONICZNEJ)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

OPIS OKABLOWANIA

B - HDGs 3x 2,5mm² (PH90)
C - YnTKSYekw 1x2x0,8
D - HTKSHekw 4x2x0,8 (PH90)
F - HDGs 3x 2,5mm² (PH90)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA		
INWESTOR:	Gmina Bytom ul. Parkowa 2; 41–902 Bytom		
LOKALIZACJA:	dz. nr 2785/300 ul. Łużycka 6a, 41–902 Bytom Zespół Żłobków Miejskich nr 1 w Bytomiu – Żłobek Miejski nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA		
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PROJEKTANTA:	**MGR INŻ. ŁUKASZ MARCINKOWSKI** **NR UPR. SLK/7788/PWBE/18**		SKALA RYSUNKU —
			NR RYSUNKU E–04
DATA SPORZĄDZENIA:	październik 2025		

studioARCIS Sp. z o.o.
42–606 Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 2, tel.: 32 7690842 e–mail: biuro@studioarcis.pl

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904.

NR PROJEKTU 278/25

Rysunek rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej.